



**ORDINE DI MALTA
ITALIA**
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI

Roma 11 Aprile 2015

Paziente: FERNANDO

Età: 45

Motivo dell'esame:

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO

L'esame, condotto con sonda convex a bassa frequenza (3,5 MHz) notevolmente limitato dall'intenso meteorismo enterocolico e dal pannicolo adiposo, ha documentato:

Fegato: morfovolumetricamente aumentato rispetto ai limiti della norma (DL lobo destro 13.8 cm), con profilo diaframmatico e margini epatici regolari. Il parenchima epatico presenta un'ecostruttura molto più compatta ed ecoriflettente rispetto alla norma come si osserva nella steatosi di moderata entità. Non si rilevano immagini di riferimento focale compatibilmente ai limiti della metodica in uso. Vasi epatici e portali regolari per decorso e calibro.

La colecisti ben distesa presenta pareti di regolare spessore ed ecoriflettenza. Nel suo lume è presente una concrezione litiasica di circa 13 mm mobile al variare del decubito. L'epatocolodoco ha un calibro regolare. Le vie biliari intraepatiche non sono dilatate.

La milza si presenta di dimensioni ai limiti della norma con parenchima omogeneo.

Reni in sede, morfovolumetricamente nella norma. Il parenchima renale si presenta con spessore cortico midollare ai limiti della norma e con regolare ecoriflettenza. Sono visibili alcuni spot iperecogeni come da microlitiasi bilateralmente. Ureteri sottogiuntali senza segni di retrostasi.

Il pancreas è scarsamente visualizzabile a causa dell'interposizione di aria intestinale.

Aorta di regolare calibro e decorso nel tratto esplorabile.


Vescica ben distesa e alitiasica, presenta pareti di spessore apparentemente ai limiti della norma ed ecogenicità regolare.




Prostata, esaminata per via sovrapubica, appare morfovolumetricamente ai limiti della norma (v.n DT < 4 cm, DAP <3 cm; DL <4cm) ad ecostruttura finemente disomogenea .

Assenza di raccolte fluide ecograficamente rilevabili con la metodica in uso.


Prossimo controllo a 12 mesi.



Il medico ecografista

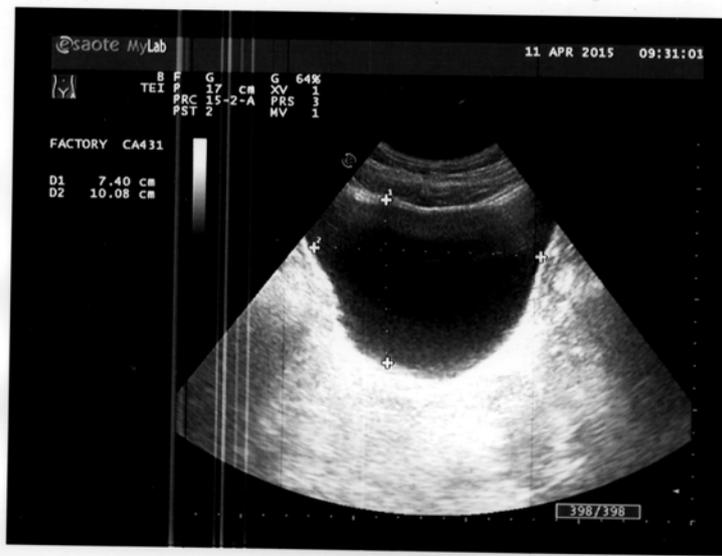

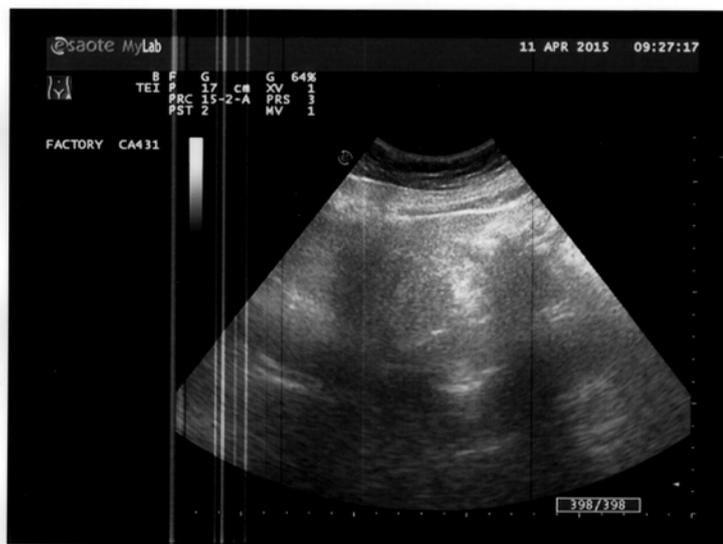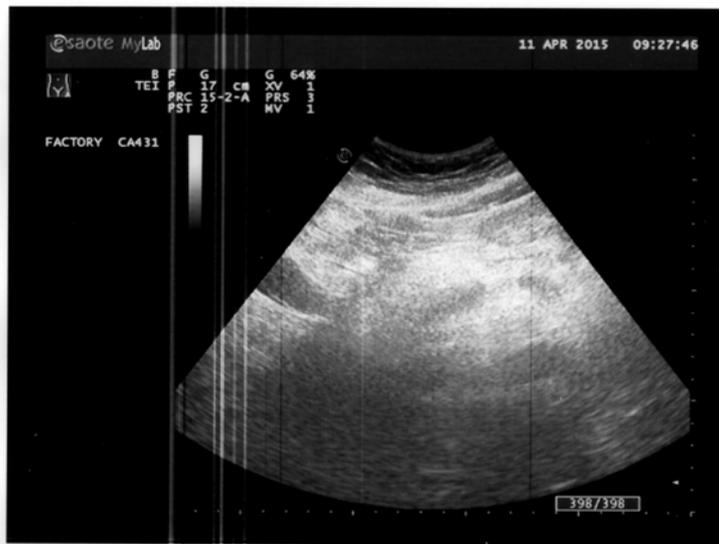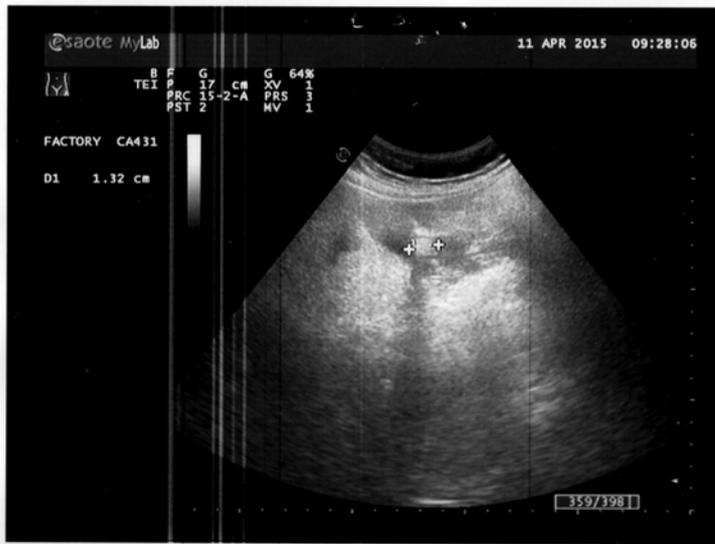



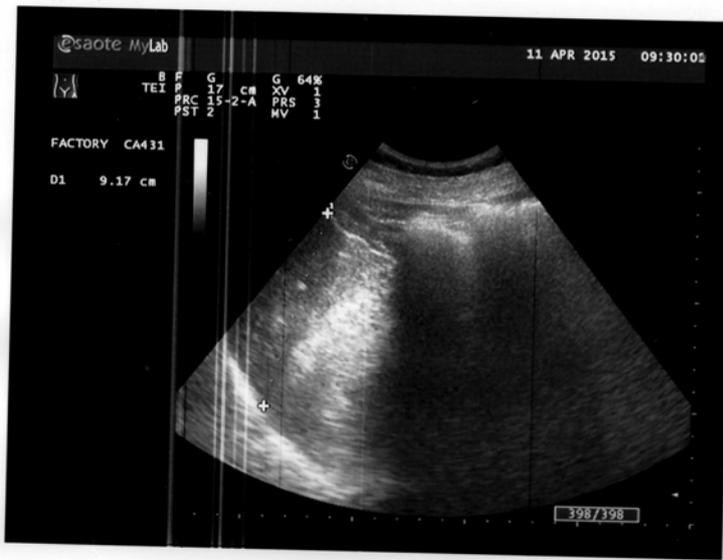

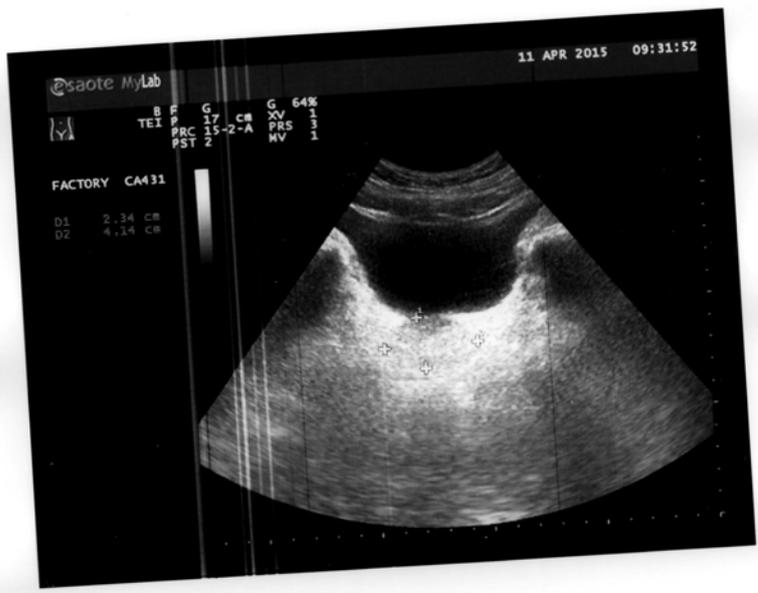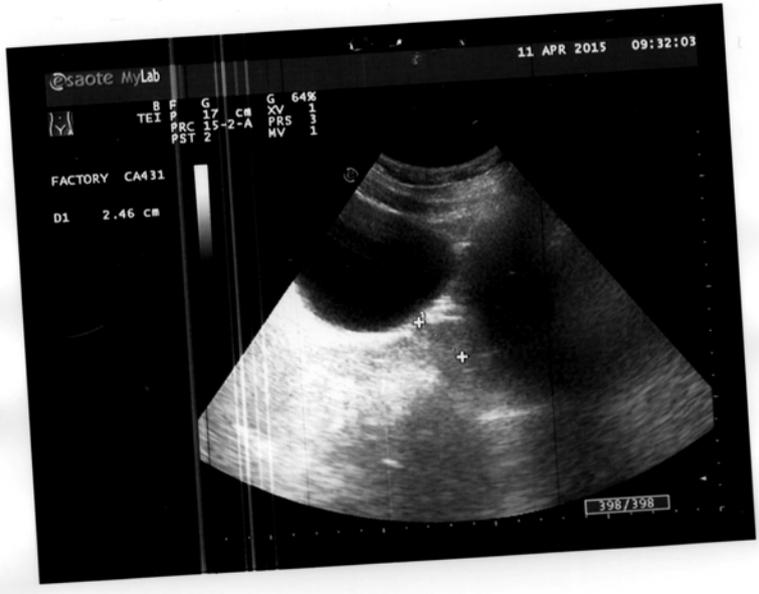

saote MyLab

11 APR 2015 09:27:13

B	F	G	G	64%
TEI	17	CM	XV	1
PRC	15-2-A	PRS	MV	1
PST	2			

FACTORY CA431



398/398